



Département du Val d'Oise

VILLE DE PONTOISE



## PLAN LOCAL D'URBANISME

6. ANNEXES

6.12. Annexes sanitaires


REÇU EN PREFECTURE

le 23/12/2024


Application agréée E-legalite.com

21\_D0-095-2195 05 005-2024 1223-0138\_24ANNE



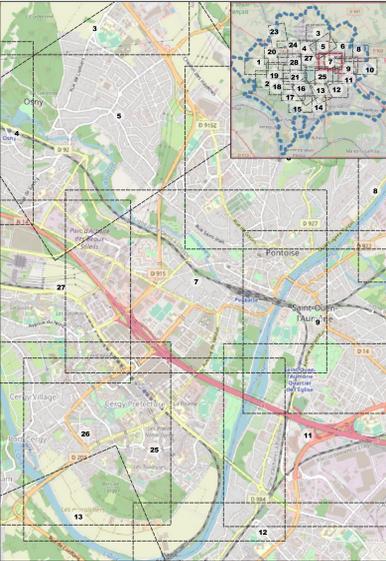

RESEAUX/AEP	
Canalisations	ASP - Equipement Public ASP - Vannes
ASP - Branches	ASP - Vannes
ASP - Garages	ASP - Vannes
Reservoirs	ASP - Client
Reservoir sans entree	ASP - Public
Reservoir sur toit	ASP - Equipement
Production/stockage	ASP - Equipement
Suppresseur	ASP - Equipement
ASP - Record	ASP - Equipement
ASP - Canalisations secondaires	ASP - Equipement
Boches secondaires	ASP - Equipement
ASP - Equipement	ASP - Equipement
ASP - Page	ASP - Equipement
Purge	ASP - Equipement
Village	ASP - Equipement

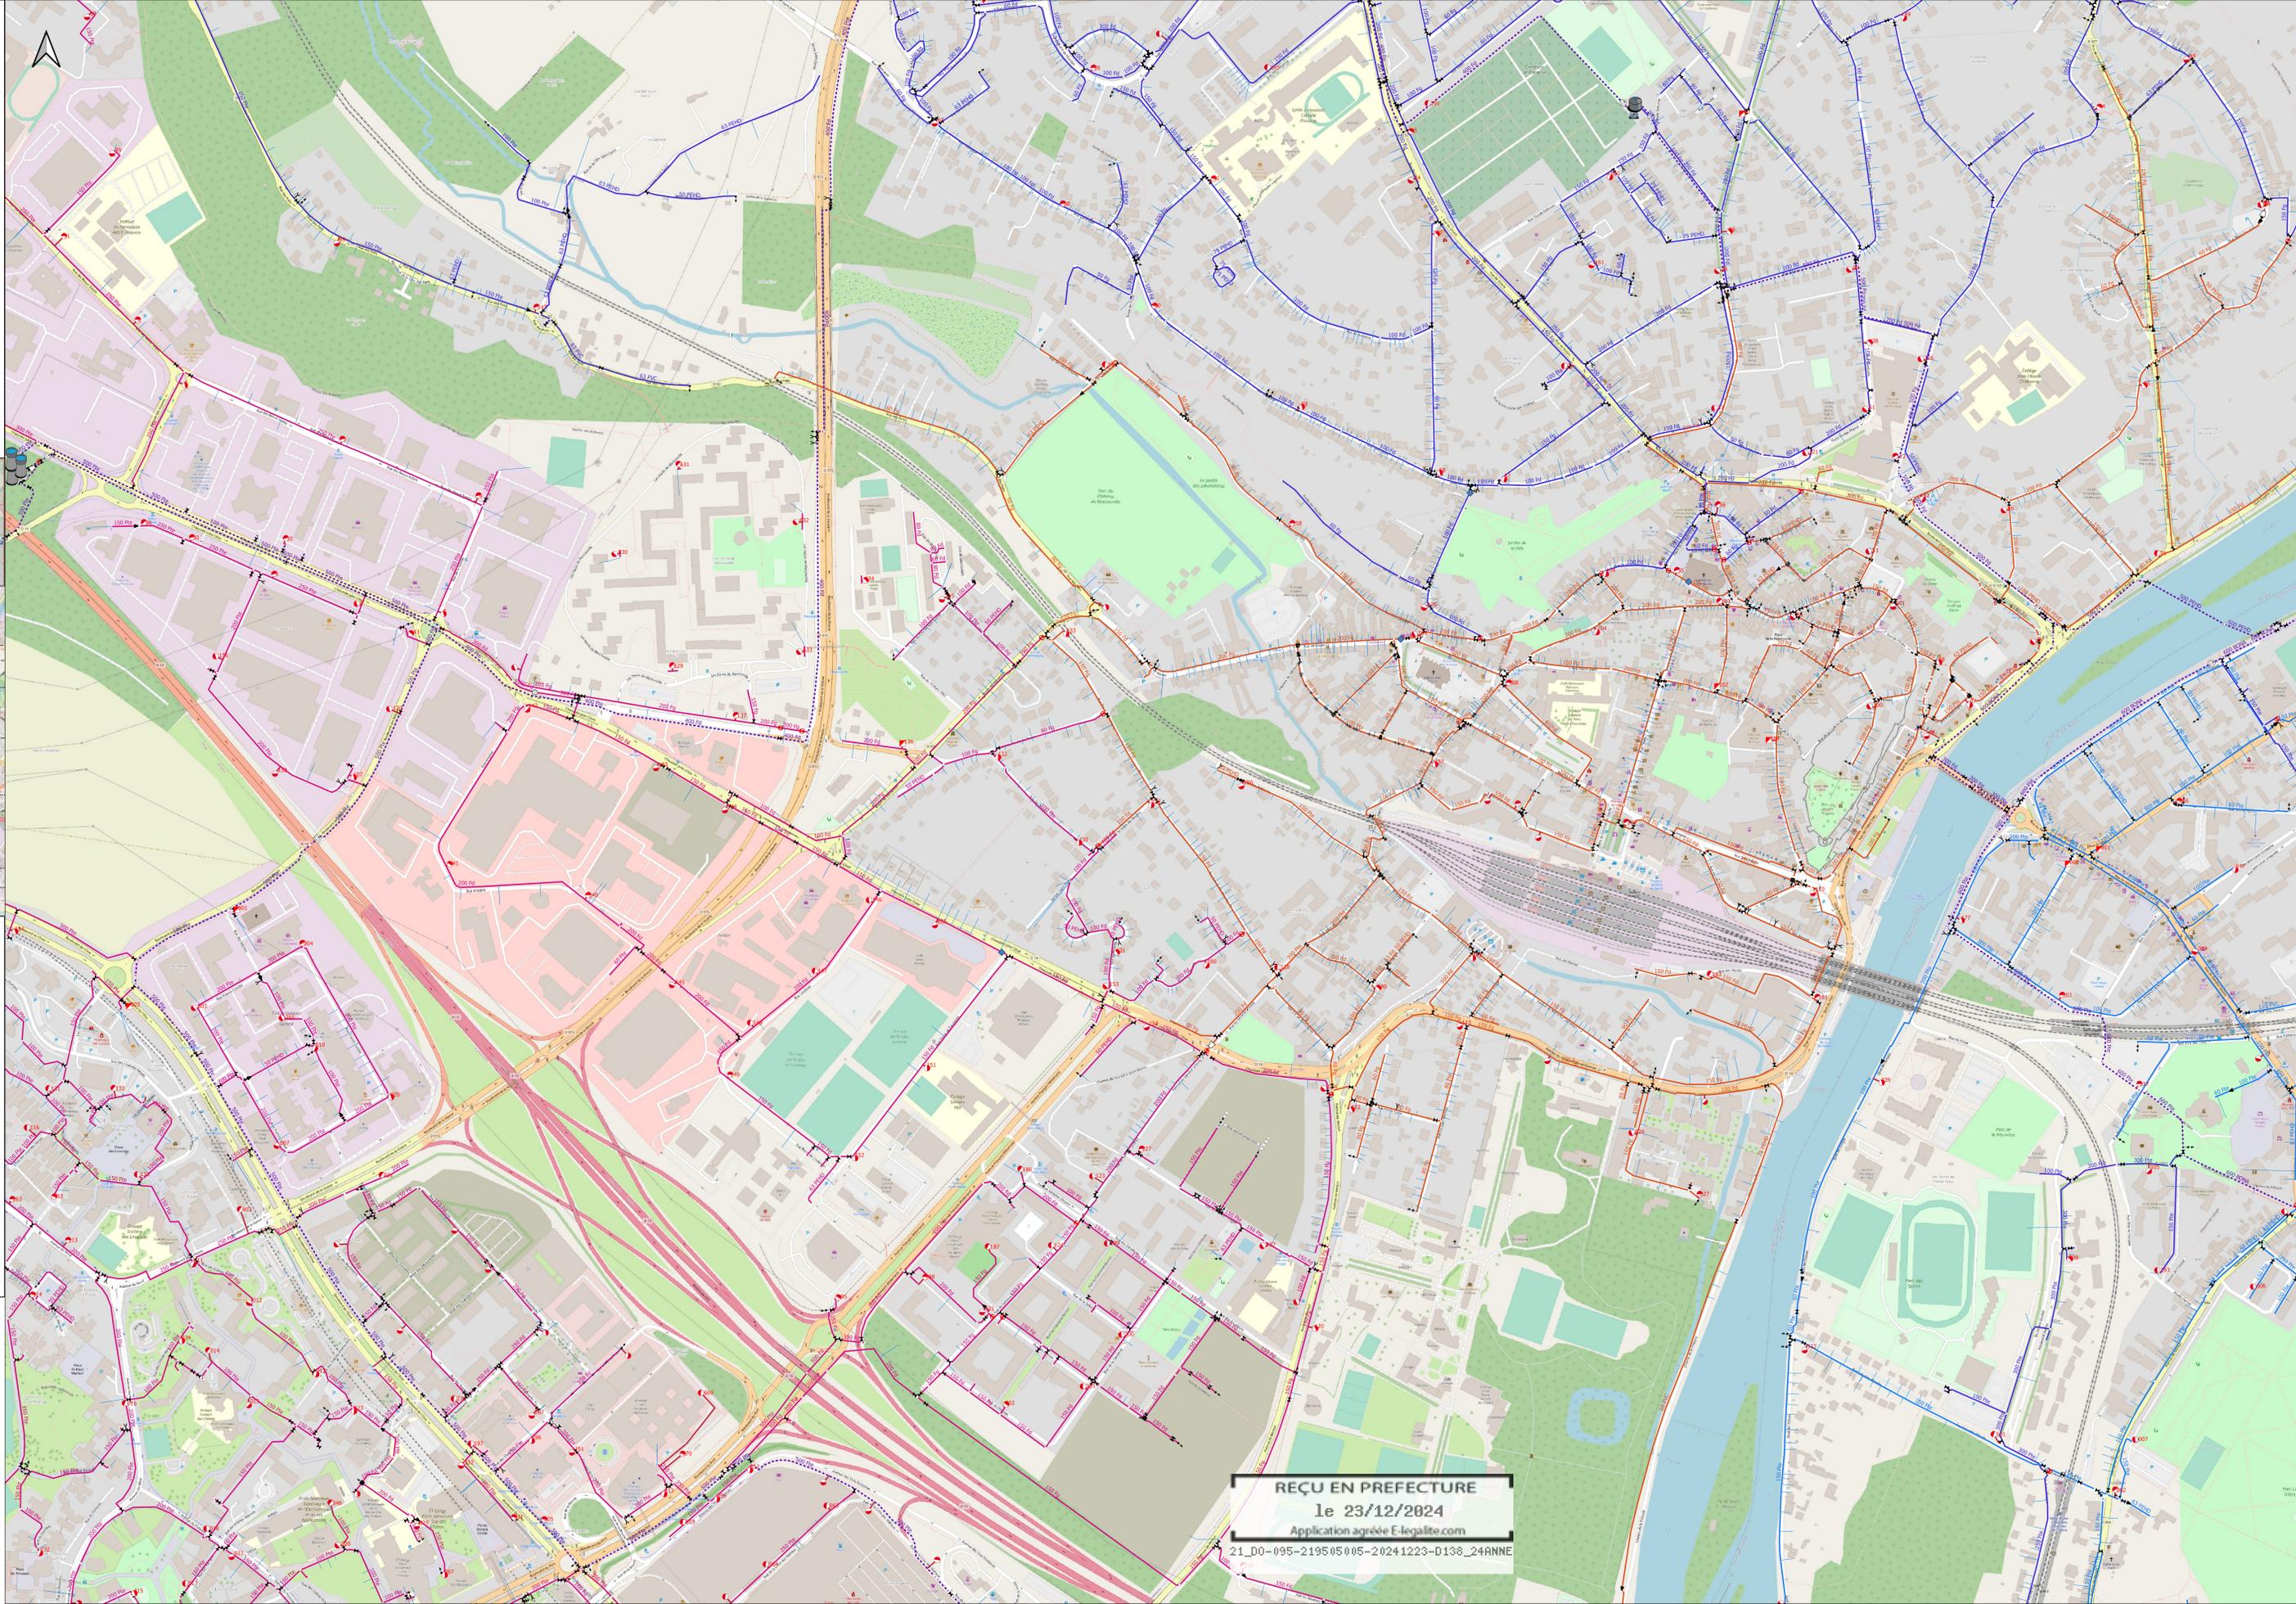

REÇU EN PREFECTURE  
le 23/12/2024  
Application agréée E-legalite.com  
21\_D0-095-219505005-20241223-D138\_24ANNE



# NOTE RELATIVE A LA SITUATION GENERALE DE L'ALIMENTATION EN EAU DE LA COMMUNE DE PONTOISE

La commune de Saint-Ouen-L'Aumône est alimentée en eau potable par le réseau de la Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise, compétente pour le service public de production et de distribution d'eau potable depuis le 9 décembre 2003. Depuis le 1er janvier 2009, ce service a été délégué à la société CYO, filiale de Véolia Eau, par contrat de délégation. Ce contrat a été conclu pour une durée de 18 ans jusqu'au 31 décembre 2026.

## Éléments statistiques au 31 décembre 2022

La superficie du territoire de la Communauté d'Agglomération est de 8 000 ha et se compose de 13 communes : Boiesmont, Cergy, Courdimanche, Eragny-sur-Oise, Jouy-Le-Moutier, Maurecourt, Menucourt, Neuville-sur-Oise, Osny, Pontoise, Puiseux-Pontoise, Saint-Ouen-L'Aumône et Vauréal.

Le nombre d'habitants desservis est de 214 498 (donnée INSEE).

Le nombre d'abonnés est de 40 328 dont 4179 sur la commune.

Le volume d'eau vendu en 2022 est de 11 605 138 m<sup>3</sup> dont 1 664 372 m<sup>3</sup> sur la commune.

Le nombre de branchements sur le territoire de la CACP : 39 105 dont 4 356 sur la commune.

La longueur de canalisations (hors branchements) est de 747 km et sur la commune de Pontoise, ce linéaire est de 82 353 mètres.

Le nombre de réservoirs est de 15 dont un seul sur la commune de Pontoise : le réservoir Claude Debussy de 1500 m<sup>3</sup>.

Il y a également une usine de surpression nommée « Les Larris » avec une capacité de 4x400 m<sup>3</sup>/h.

## Situation géographique

La commune est limitée du Nord par Auvers-sur-Oise, à l'est par la commune de Saint-Ouen-L'aumône, au sud-est par Eragny, à l'ouest par la commune d'Osny et au nord-ouest par Ennery.

## Nature et provenance de l'eau distribuée


L'eau distribuée aux usagers de la Communauté d'Agglomération de Cergy Pontoise provient soit :

- des ressources propres (forages) présentes sur son territoire ;
- des ressources importées produites à l'usine de Saint-Martin-la-Garenne ;
- des ressources importées produites à l'usine de Méry-sur-Oise.

Voici le détail de la provenance de l'eau distribuée :

- Eau issue de l'usine de traitement d'eau de surface (prélèvement dans la rivière Oise)
  - Eau produite par l'usine de Méry-sur-Oise appartenant au Syndicat des Eaux D'Ile-de-France.
- Eau d'origine souterraine (eau de nappe) issue de forages propriétés de la CACP :
  - Le captage de Vauréal (arrêt d'exploitation depuis le 28/04/2017)
  - Le puits de Cergy 1
  - Le puits de Cergy 3
  - Le forage de Courdimanche (arrêt d'exploitation depuis le 22/05/2017)
  - Les deux forages à Sagy-Chardonville et à Condécourt via l'usine de traitement de Menucourt
  - Les deux forages d'Osny via l'usine de déferrisation de l'Echauguette

- Les trois forages à Montgeroult (Vallée Millet, sable craie, stade), arrêt d'exploitation depuis le 11/01/2019,
- Eau d'origine souterraine (eau de nappe) importée :
  - Eau produite par l'usine de traitement d'eau des forages de St Martin la Garenne
  - Le forage communal de Courcelles sur Viosne (arrêt d'exploitation depuis 2018),
  - Le forage communal de Boissy l'Aillerie ( arrêt d'exploitation depuis 2019)
  - De la commune de Vaux-sur-Seine,
  - De la commune de Triel-sur-Seine,
  - De la commune d'Ennery Livilliers Herouville,
  - De la commune de Conflans Sainte Honorine (SEFO)

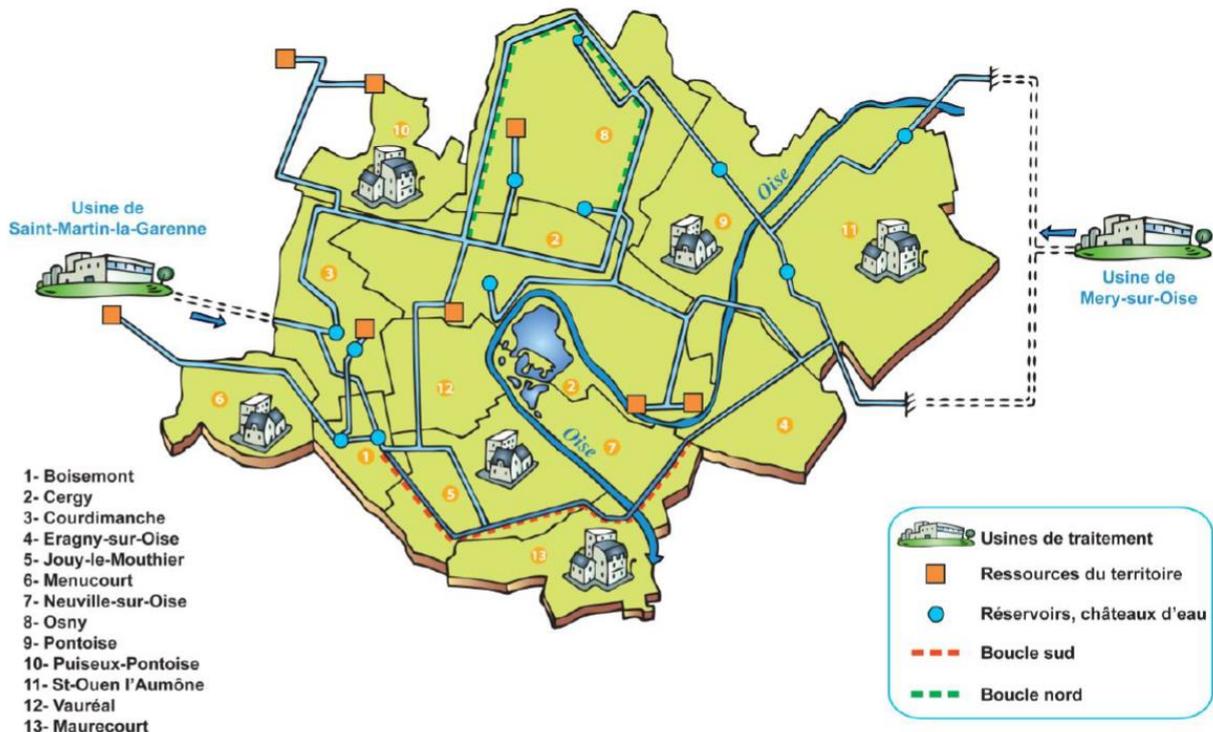

L'ensemble du réseau du territoire de l'agglomération est maillé.

En 2022, l'eau distribuée dans la commune de Pontoise provient essentiellement de l'usine de Méry-sur-Oise.

La récupération des eaux pluviales est soumise aux prescriptions de l'arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.